


Classification selon OSol et OSites des concentrations en cadmium

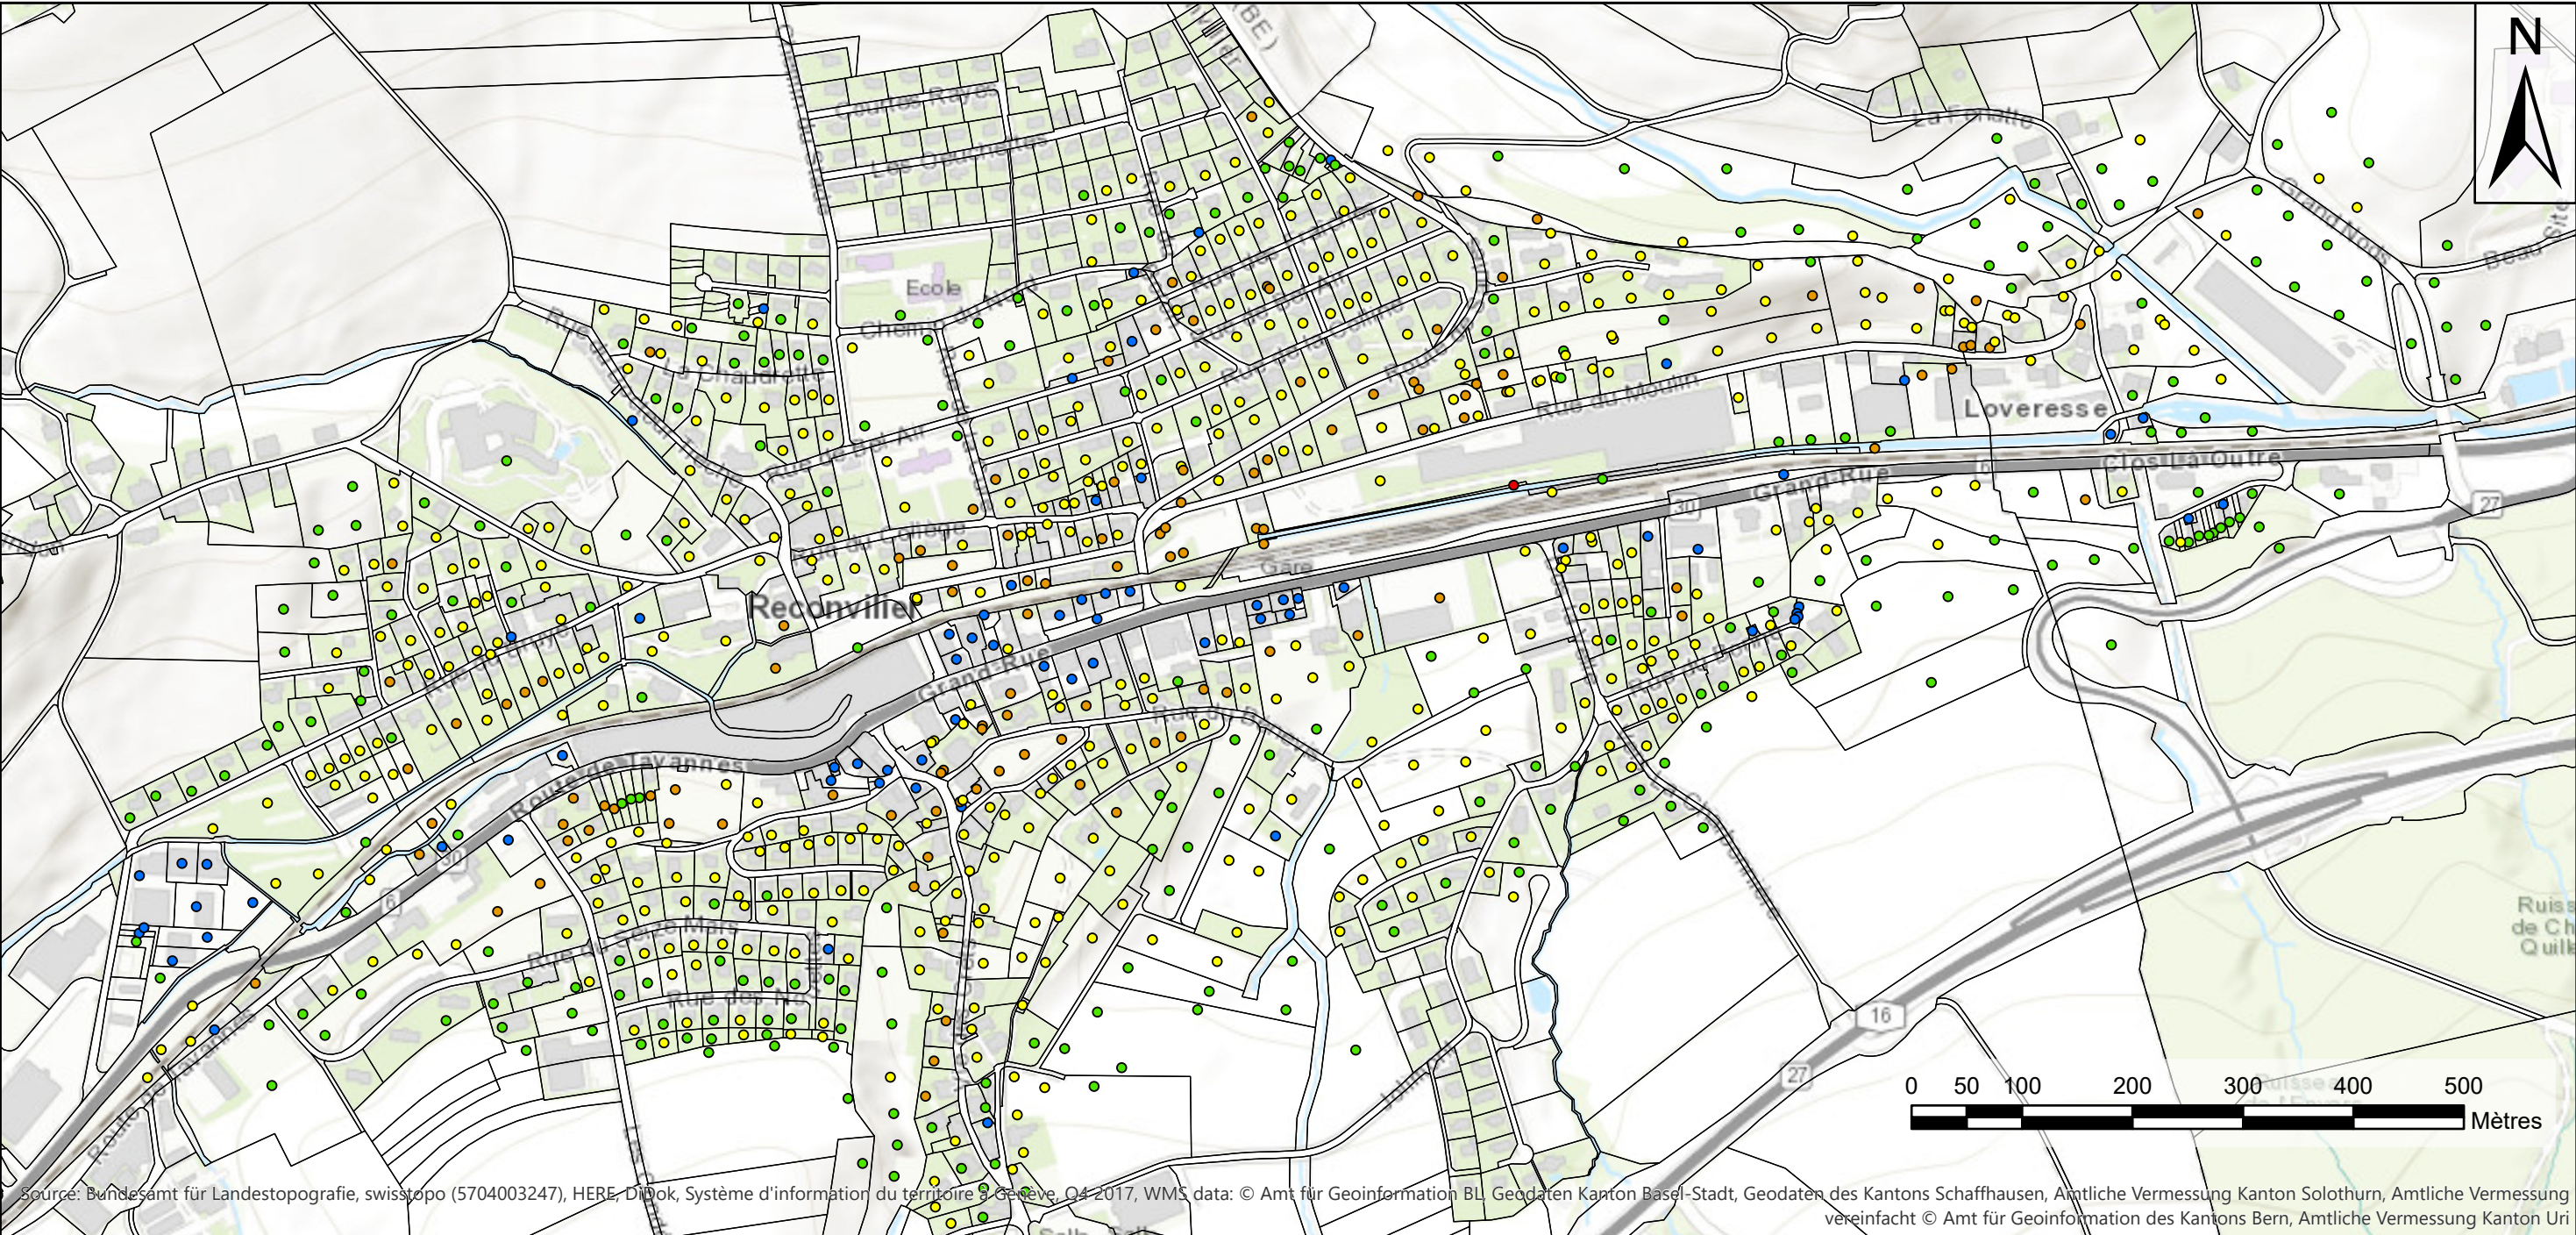

Classification selon OSol


- Inférieur à la valeur indicative
- Supérieur à la valeur indicative
- Supérieur au seuil d'investigation
- Supérieur à la valeur d'assainissement
- Parcelle sans sol

Valeurs limites selon OSol

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

Classification selon OSol et OSites des concentrations en cuivre

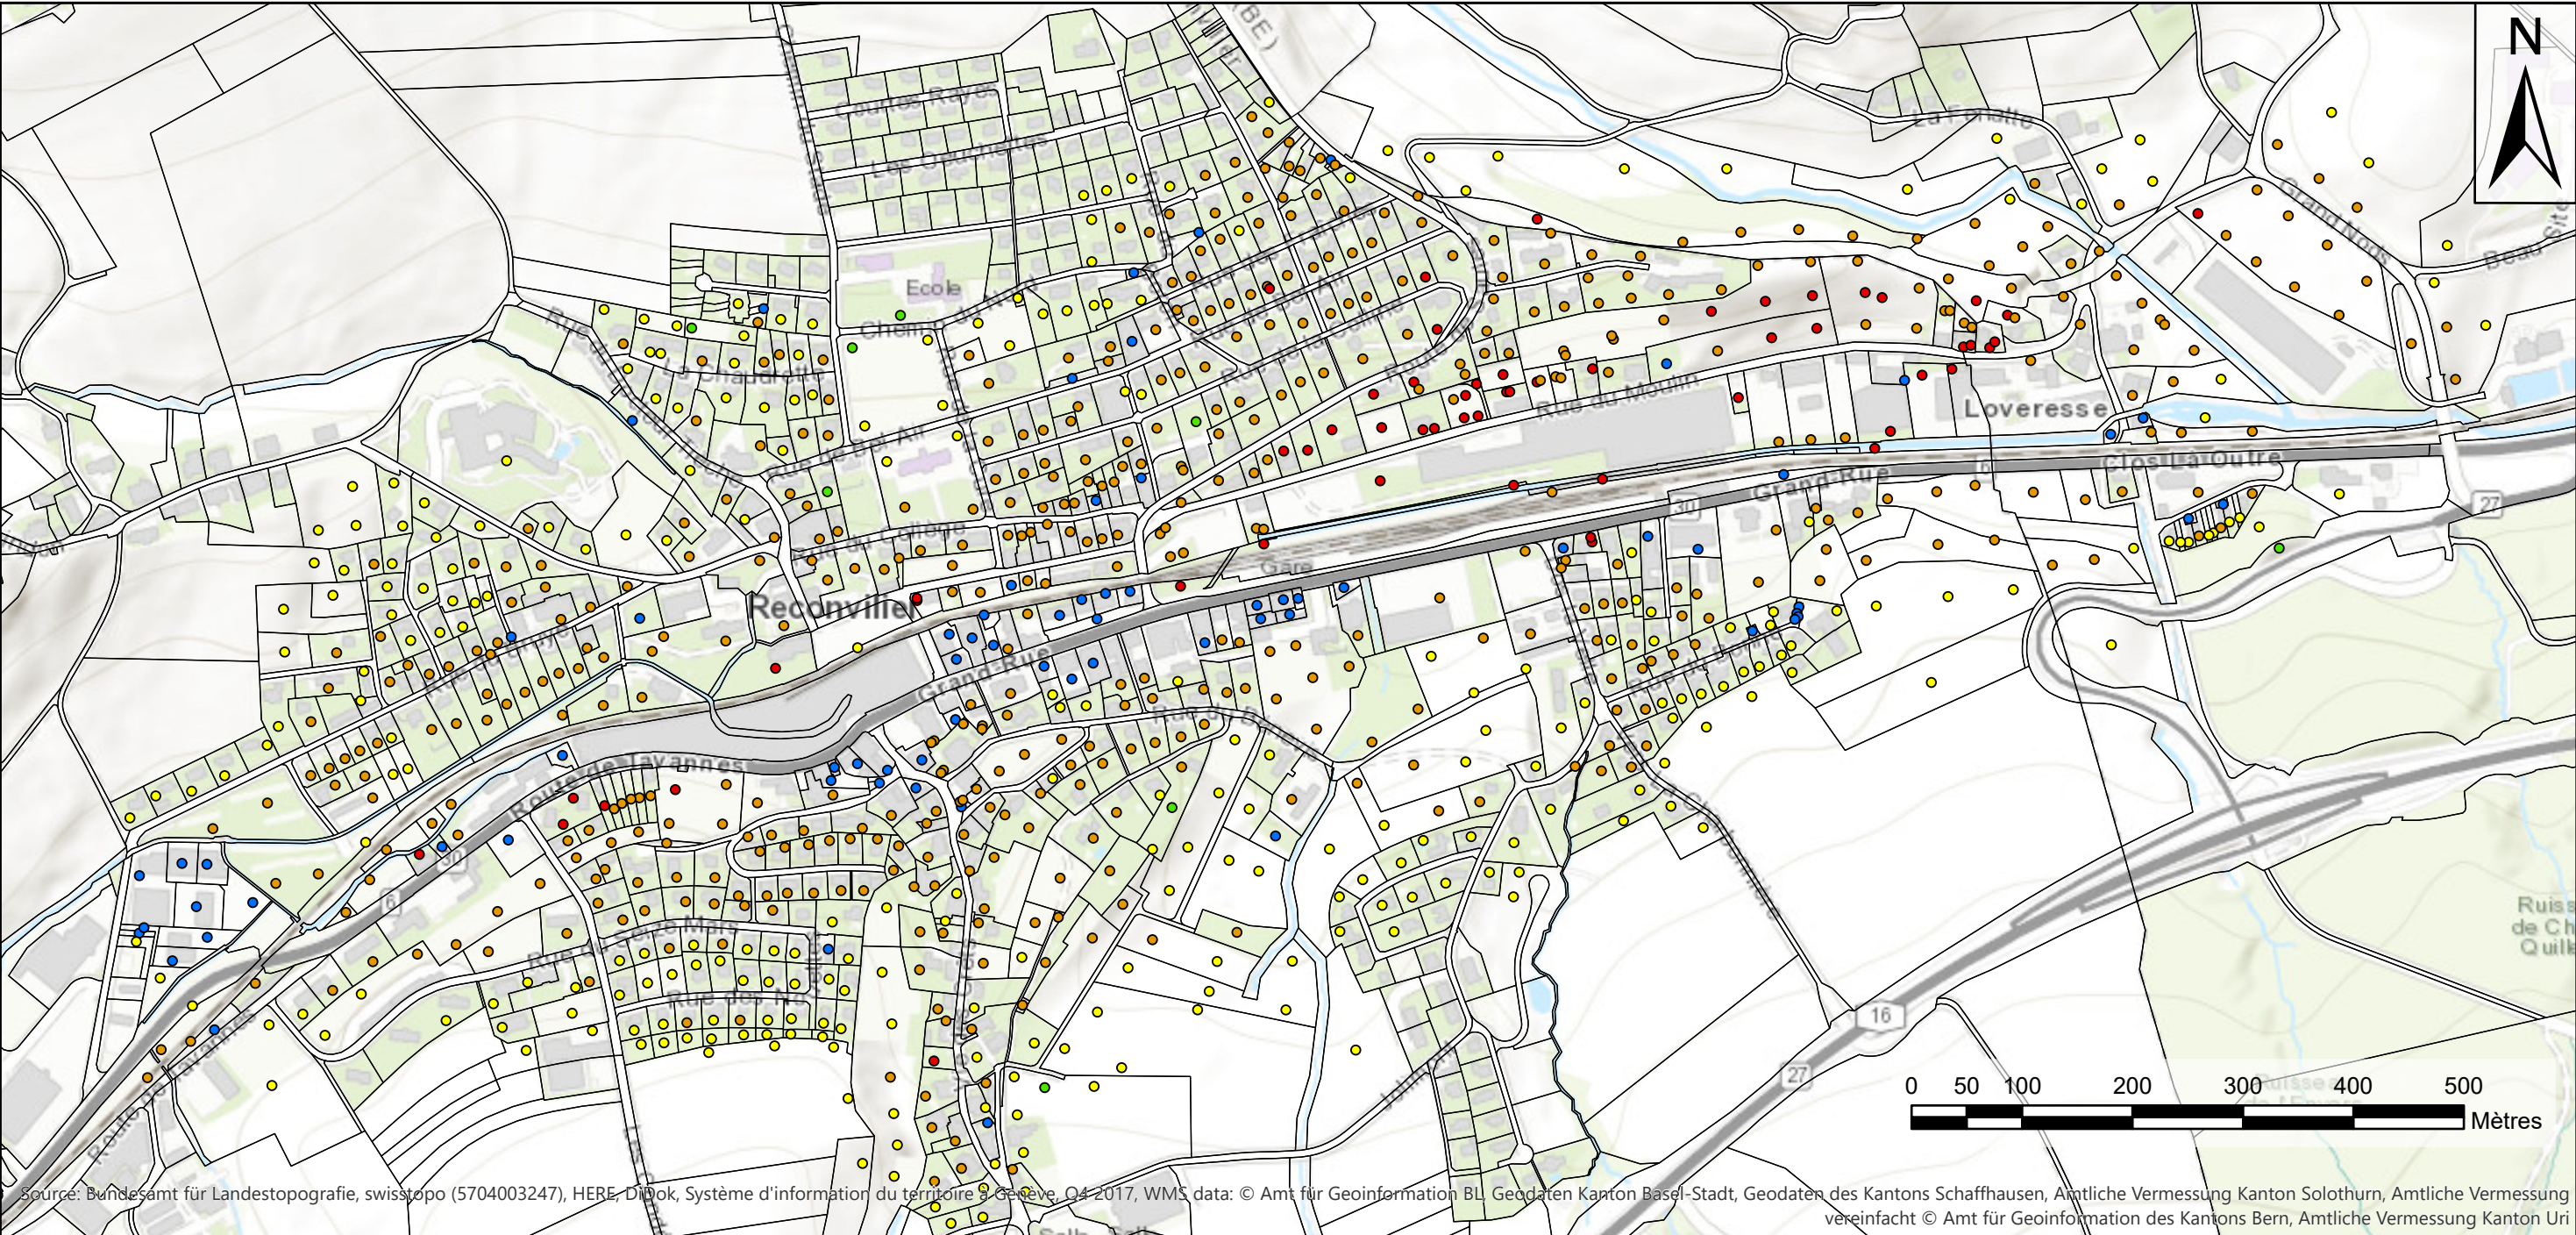

Classification selon OSol


- Inférieur à la valeur indicative
- Supérieur à la valeur indicative
- Supérieur au seuil d'investigation
- Supérieur à la valeur d'assainissement
- Parcelle sans sol

Valeurs limites selon OSol

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

Classification selon OSol et OSites des concentrations en zinc

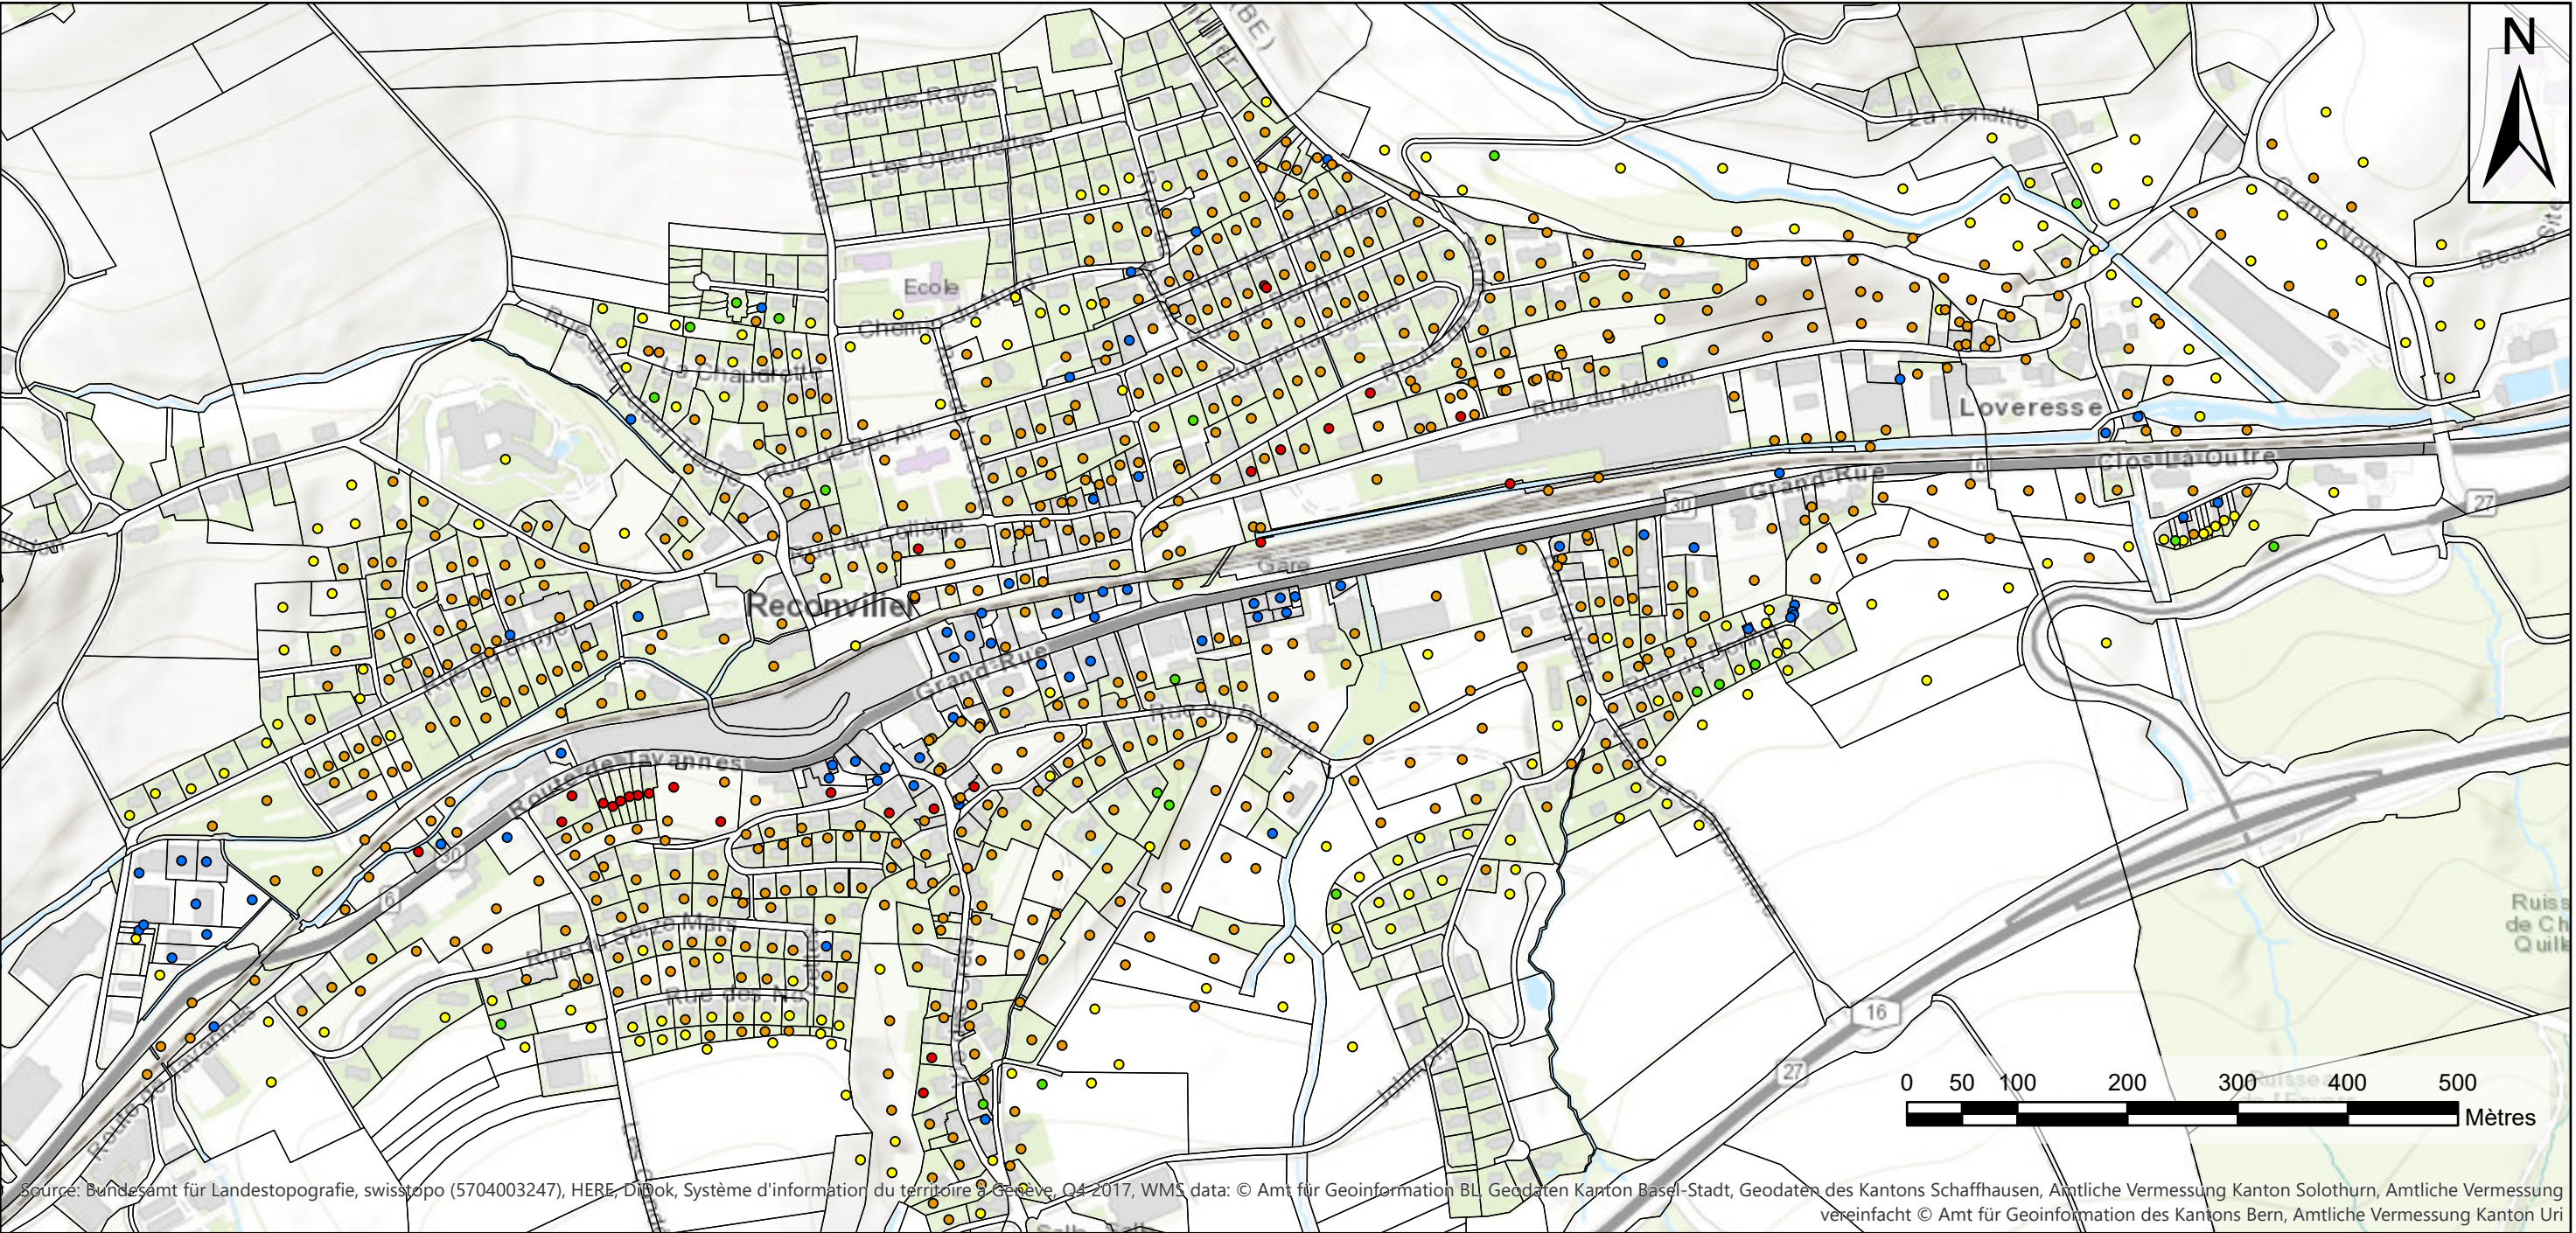

Classification selon OSol


- Inférieur à la valeur indicative
- Supérieur à la valeur indicative
- Supérieur au seuil d'investigation
- Supérieur à la valeur d'assainissement
- Parcelle sans sol

Valeurs limites selon OSol

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

Classification des échantillons selon OSol et OSites

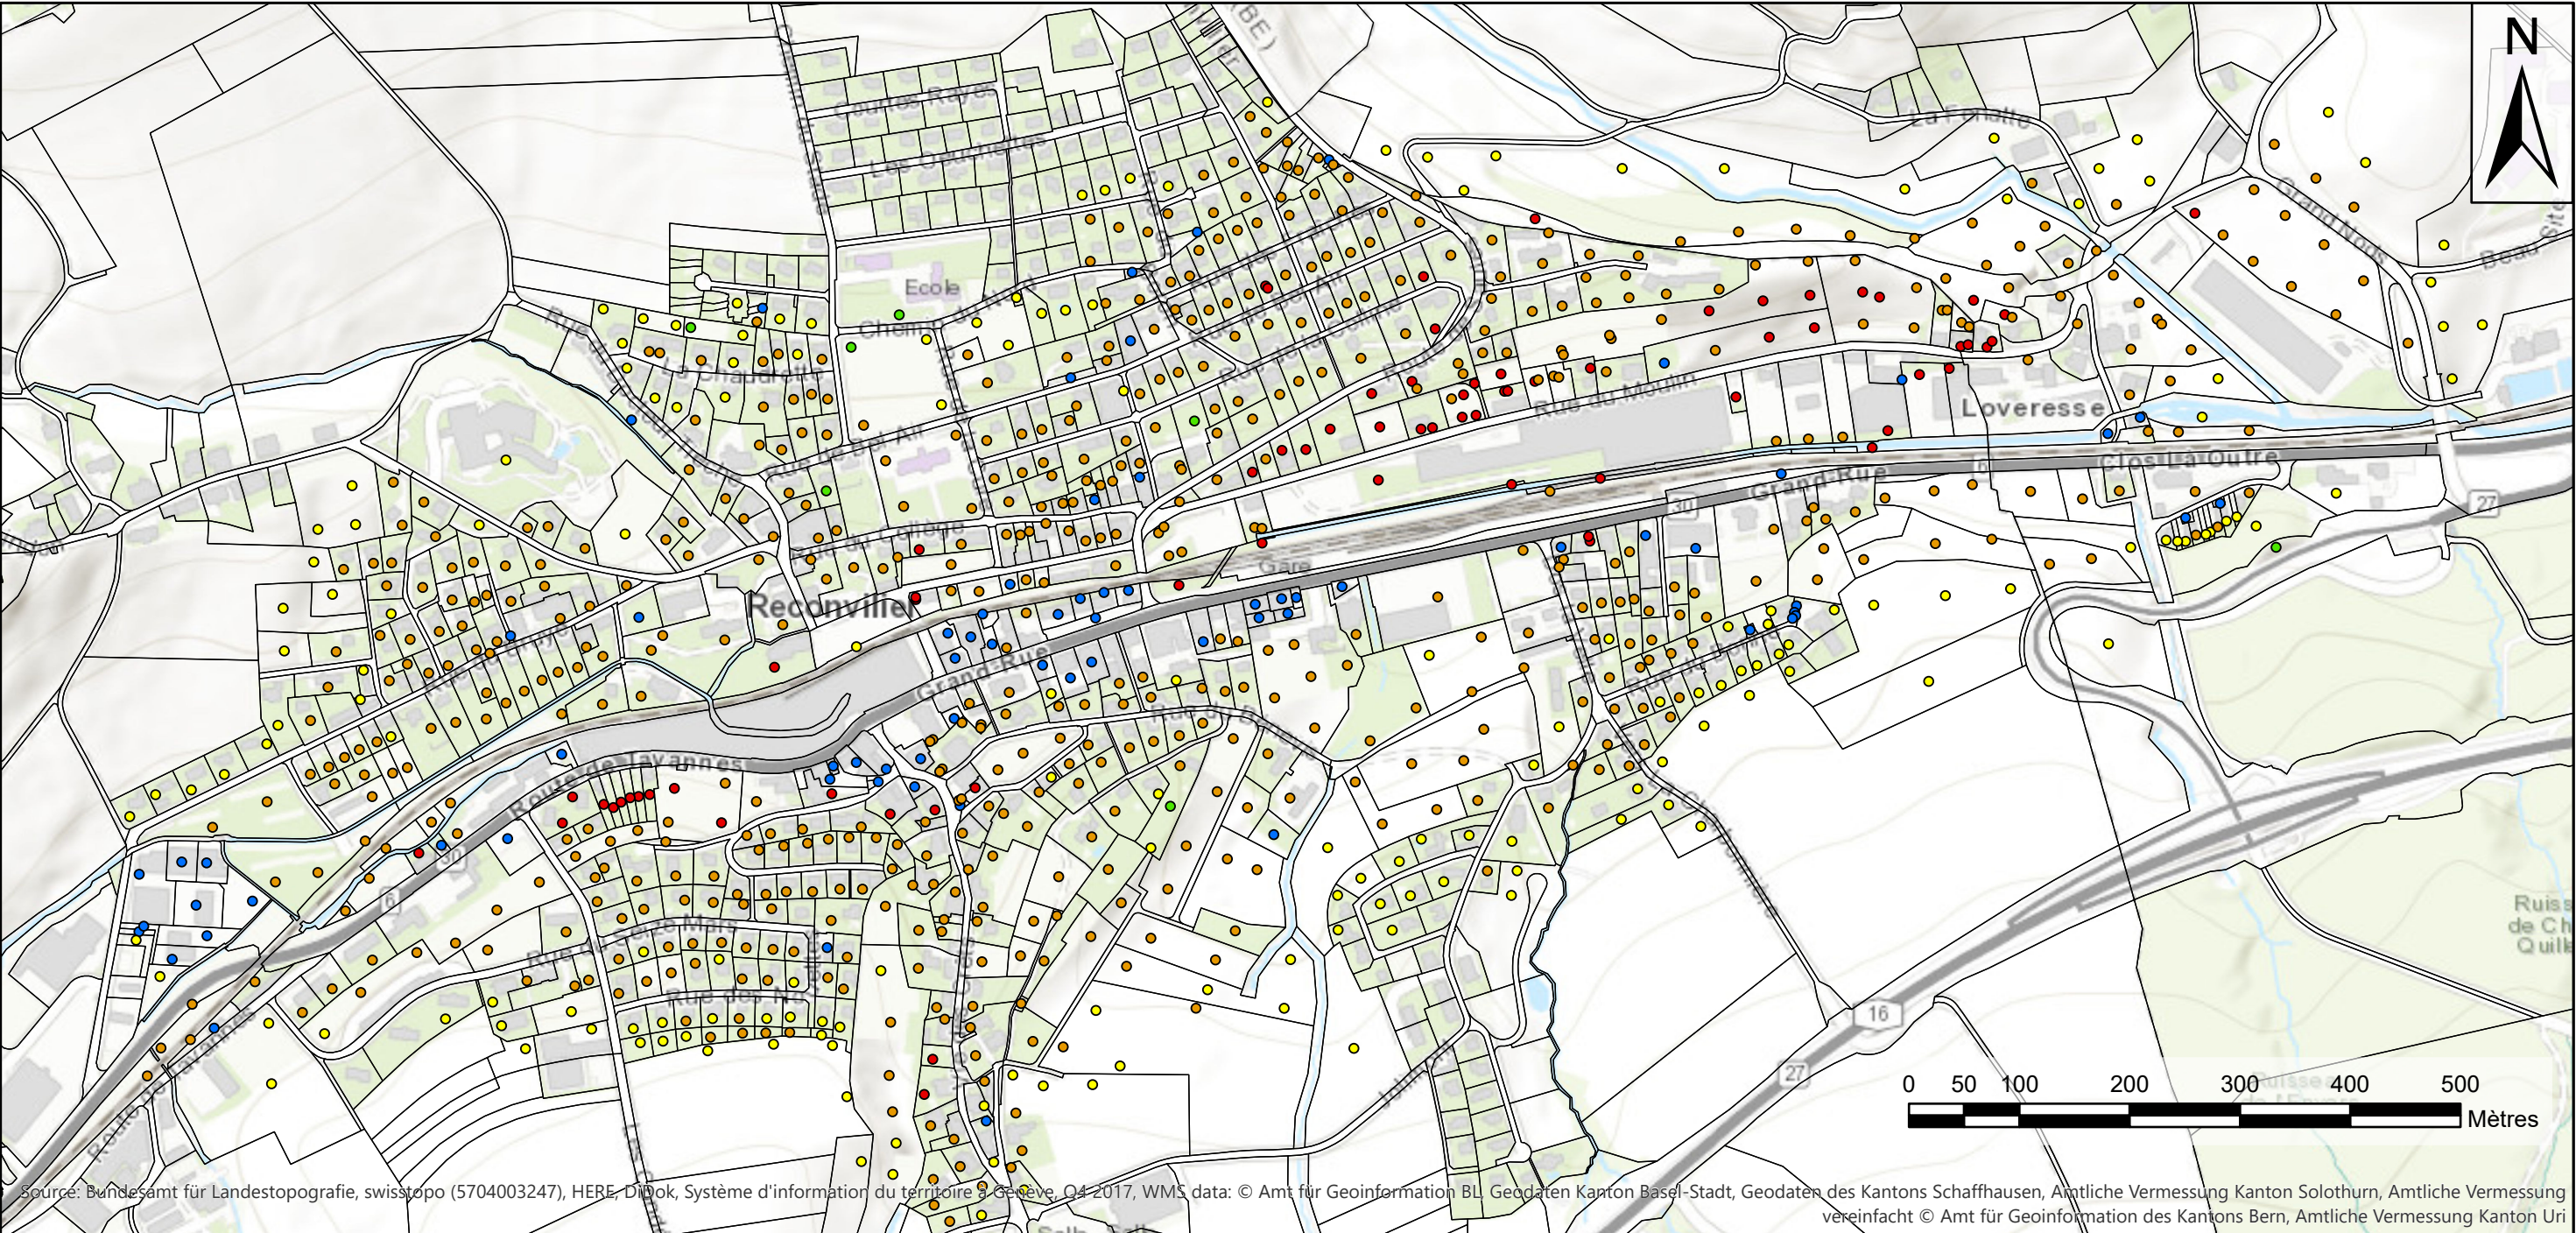

Classification selon OSol


- Inférieur à la valeur indicative
- Supérieur à la valeur indicative
- Supérieur au seuil d'investigation
- Supérieur à la valeur d'assainissement
- Parcelle sans sol

Valeurs limites selon OSol

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

Classification des échantillons selon OLED

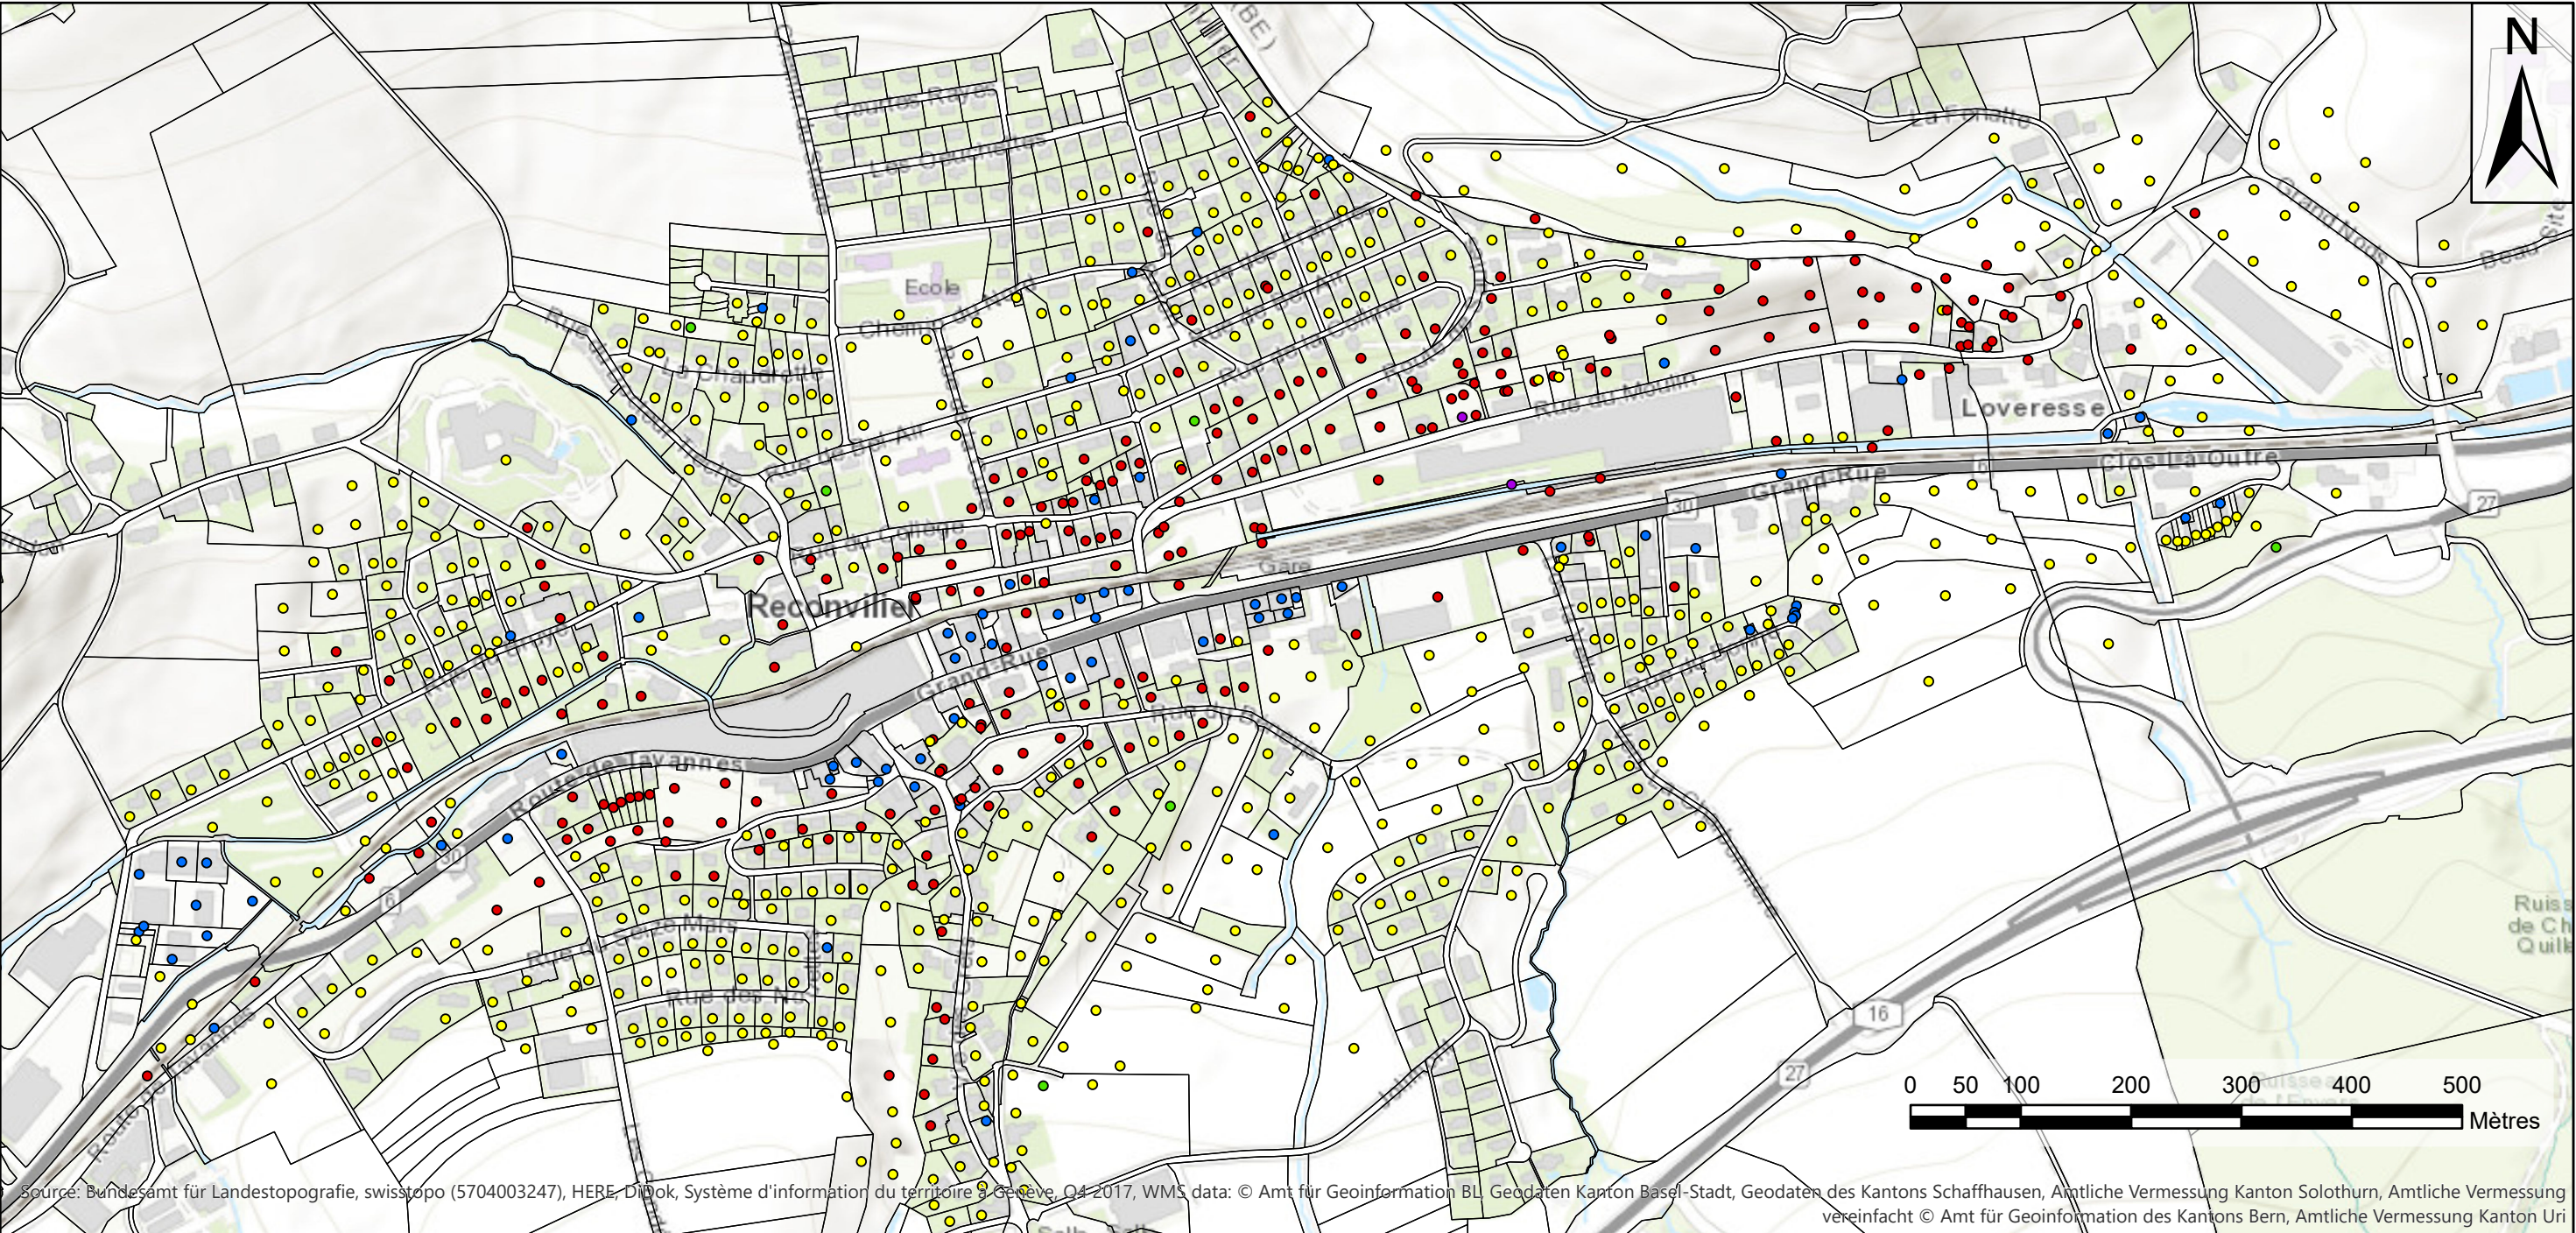

Source: Bundesamt für Landestopografie, swisstopo (5704003247), HERE, DeLok, Système d'information du territoire 8-Genève, Q4-2017, WMS data: © Amt für Geoinformation BL, Geodaten Kanton Basel-Stadt, Geodaten des Kantons Schaffhausen, Amtliche Vermessung Kanton Solothurn, Amtliche Vermessung vereinfacht © Amt für Geoinformation des Kantons Bern, Amtliche Vermessung Kanton Uri

Décharge selon OLED

- Élimination en DTA
- Élimination en DTB
- Élimination en DTE
- Élimination dans un centre spécialisé
- Parcelle sans sol

Valeurs limites selon OLED :

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000